



חדרים רטובים

מפרט טכני ל"חדרים רטובים"

עמוד 1 מתוך 2



תרמוקור

מערכת לריצוף וחיפוי "חדרים רטובים":

אריחי קרמיקה על קירות ולוחות גבס

תקנים ישראלים רלוונטיים ת"י 4004 דבק לאריחים ת"י 1661 לחומרי מילוי מישקים רגילים ת"י 314 לאריחי קרמיקה ת"י 1555 לחיפוי וריצוף חלקים 2,3 ת"י 1924 ללוחות גבס	המערכת כוללת ריצוף - שכבות איטום. - שכבת התקנת אריחים. - מילוי מישקים. חיפוי קירות - שכבת איטום. - שכבת הדבקת אריחים. - מילוי מישקים.	הוראות להכנת התשתית - יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה. - יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים. - יש לקצץ חופי קשירה. - יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים. - יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים. - יש לבצע את המערכת לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.
---	--	---

כללי

יציקת חגורת בטון באמצעות "תרמוקור 001 MO" (בטון ב-30) בהתאם לדרישות המתכנן והתקנת לוחות הגבס בהתאם לדרישות ת"י 1924.

ביטון הצנרת והעגלה ("דולקה") באמצעות "תרמוקור 020 MO" (מלט לבניה) בכל היקף החדר. יש לבצע אשפזה נדרש, ולהמתין לפחות 48 שעות לפני המשך העבודות.

מומלץ ליישם "תרמוקור AX" רשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי ב"דולקות".

יש להתקין צווארון תואם לחומר האיטום סביב אביזרי הניקוז בהתאם להנחיות המתכנן.

טיפול בנקודות התורפה

- התקנת "SAKRET SE 943" או "SAKRET SE 945" (צווארון איטום גמיש) ביציאות צנרת אינסטלציה וחשמל.
- התקנת פינות איטום "SAKRET SE 946" (פינת איטום גמישה חיצונית) או "SAKRET SE 947" (פינת איטום גמישה פנימית) בהתאם לצורת הפינה
- התקנת "SAKRET SE 944" (סרט איטום גמיש) בכל מפגשי חומרים שונים, מפגשי מישורים שונים (קיר-קיר).

מערכת ריצוף

שכבות איטום

1. איטום צמנטי

"תרמוקור SE 980" (אלסטוסיל) איטום צמנטי חד רכיבי. *יש לעלות על הקירות עד לגובה של כ-10 ס"מ מעל פני הריצוף.

2. איטום ביטומני מהיר התקשרות

"תרמוקור SE 941AR" משחת איטום ביטומנית, חד רכיבית, מהירת התקשרות. עובי השכבה לאחר ייבוש כ-4 מ"מ

התקנת אריחים

*יש להניח על שכבת האיטום בד גיאומטני להגנה *מילוי סומסום בגובה הנדרש (6 ס"מ לפחות) תוך השארת מקום לאריחים ולחומר הריצוף

"תרמוקור FL 810" עובי השכבה 20 מ"מ לפחות

הערה

יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "דטוב על רטוב".

מישקים רגילים

- "SAKRET JF 930" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
- יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

- "SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה- קיר ובהתאם לדרישות המתכנן.
- יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.



חדרים רטובים

מפרט טכני ל"חדרים רטובים"

עמוד 2 מתוך 2



תרמוקיר

הנחיות כלליות

- בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°C - 35°C צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניינים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים.
טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

יולי 2020

מערכת חיפוי קירות

שכבת איטום

"תרמוקיר SE 980" (אלסטוטיל) בשתי שכבות מלאות, (כ-2 ק"ג/מ"ר). יש להמתין כ-3-4 שעות בין כל שכבה. יום למחרת סיום השכבה השנייה ניתן להמשיך בעבודות.

שכבת הדבקה

- "תרמוקיר AD 601", לכל סוגי אריחי הקרמיקה, מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים מעל 10%.
- עובי השכבה 3-10 מ"מ
- "תרמוקיר AD 603", מתאים לאריחי פורצלן בעלי ספיגות מים עד 10%. עובי השכבה 5-10 מ"מ

הערות

- בחיפוי אריחים במידות מעל 0.36 מ"ר, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.
- יש לבצע את העבודה בשיטת "הדבקה בסירוק". יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".
- יש לבצע את שכבת ההדבקה לפחות 24 שעות מסיום שכבת האיטום.

מישקים רגילים


"SAKRET JF 930" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.

מישקי התפשטות

- "SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה-קיר ובהתאם לדרישות המתכנן.
- יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.



פרט טכני-חדרים רטובים

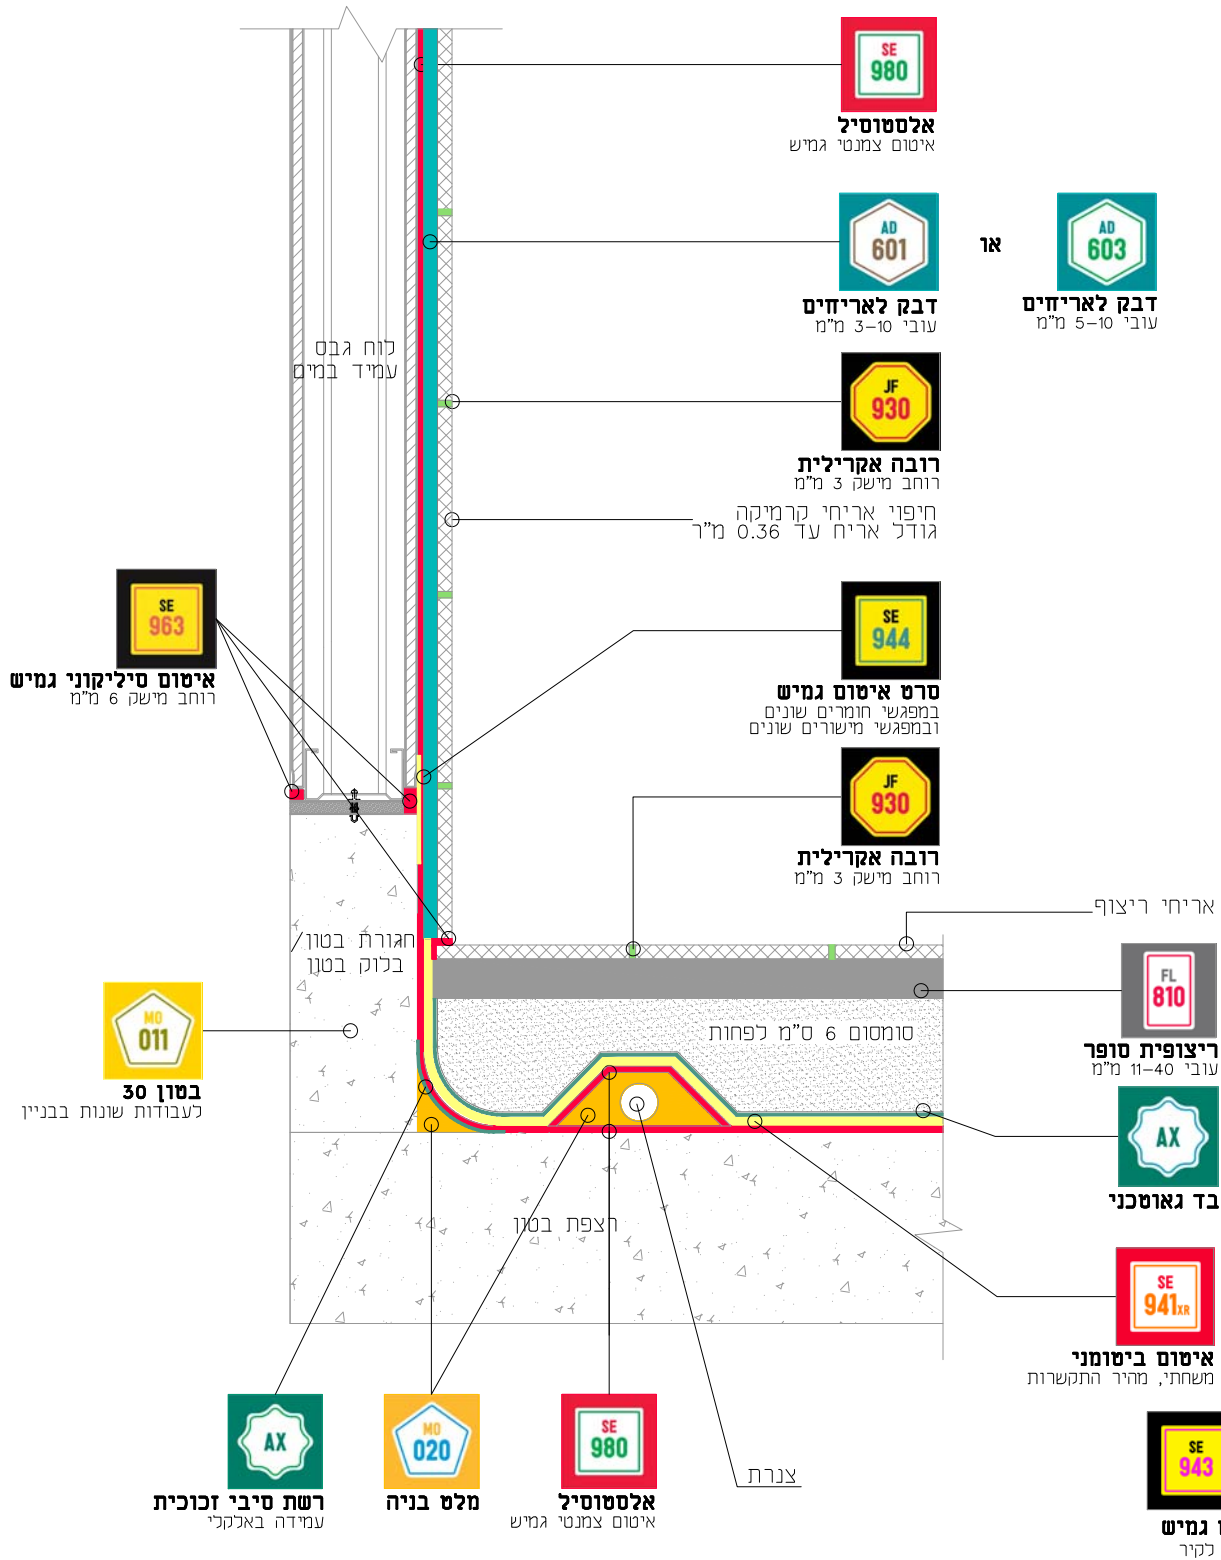

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים, 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

כתובת מייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

שם הפרט
מערכת לריצוף וחיפוי "חדרים רטובים"
באריחי קרמיקה על לוחות גבס

השרוט לעיון בלבד
הפרטים הינם באחריותם והנחיותם
של מתכנן ומהנדס הפרויקט

שם קובץ
חדרים רטובים - בסיס

שם הפרויקט
מפרטים טכניים

תאריך
17.11.2020

צווארון איטום גמיש
לאיטום בין צנרת לקיר